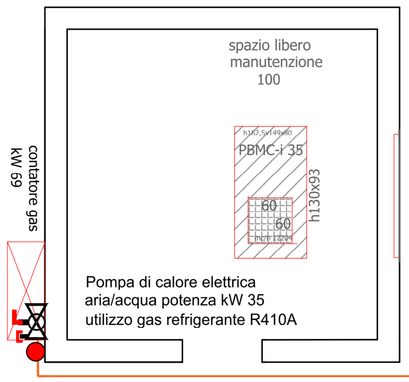

saracinesca gas
Ø 1" con
prova pressione

tubo PE gas DE 50
interrato cm 60 minimo
norma UNI 7129/2008

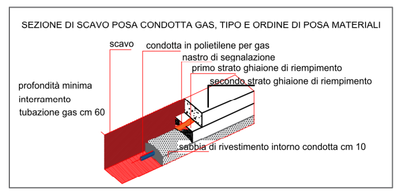

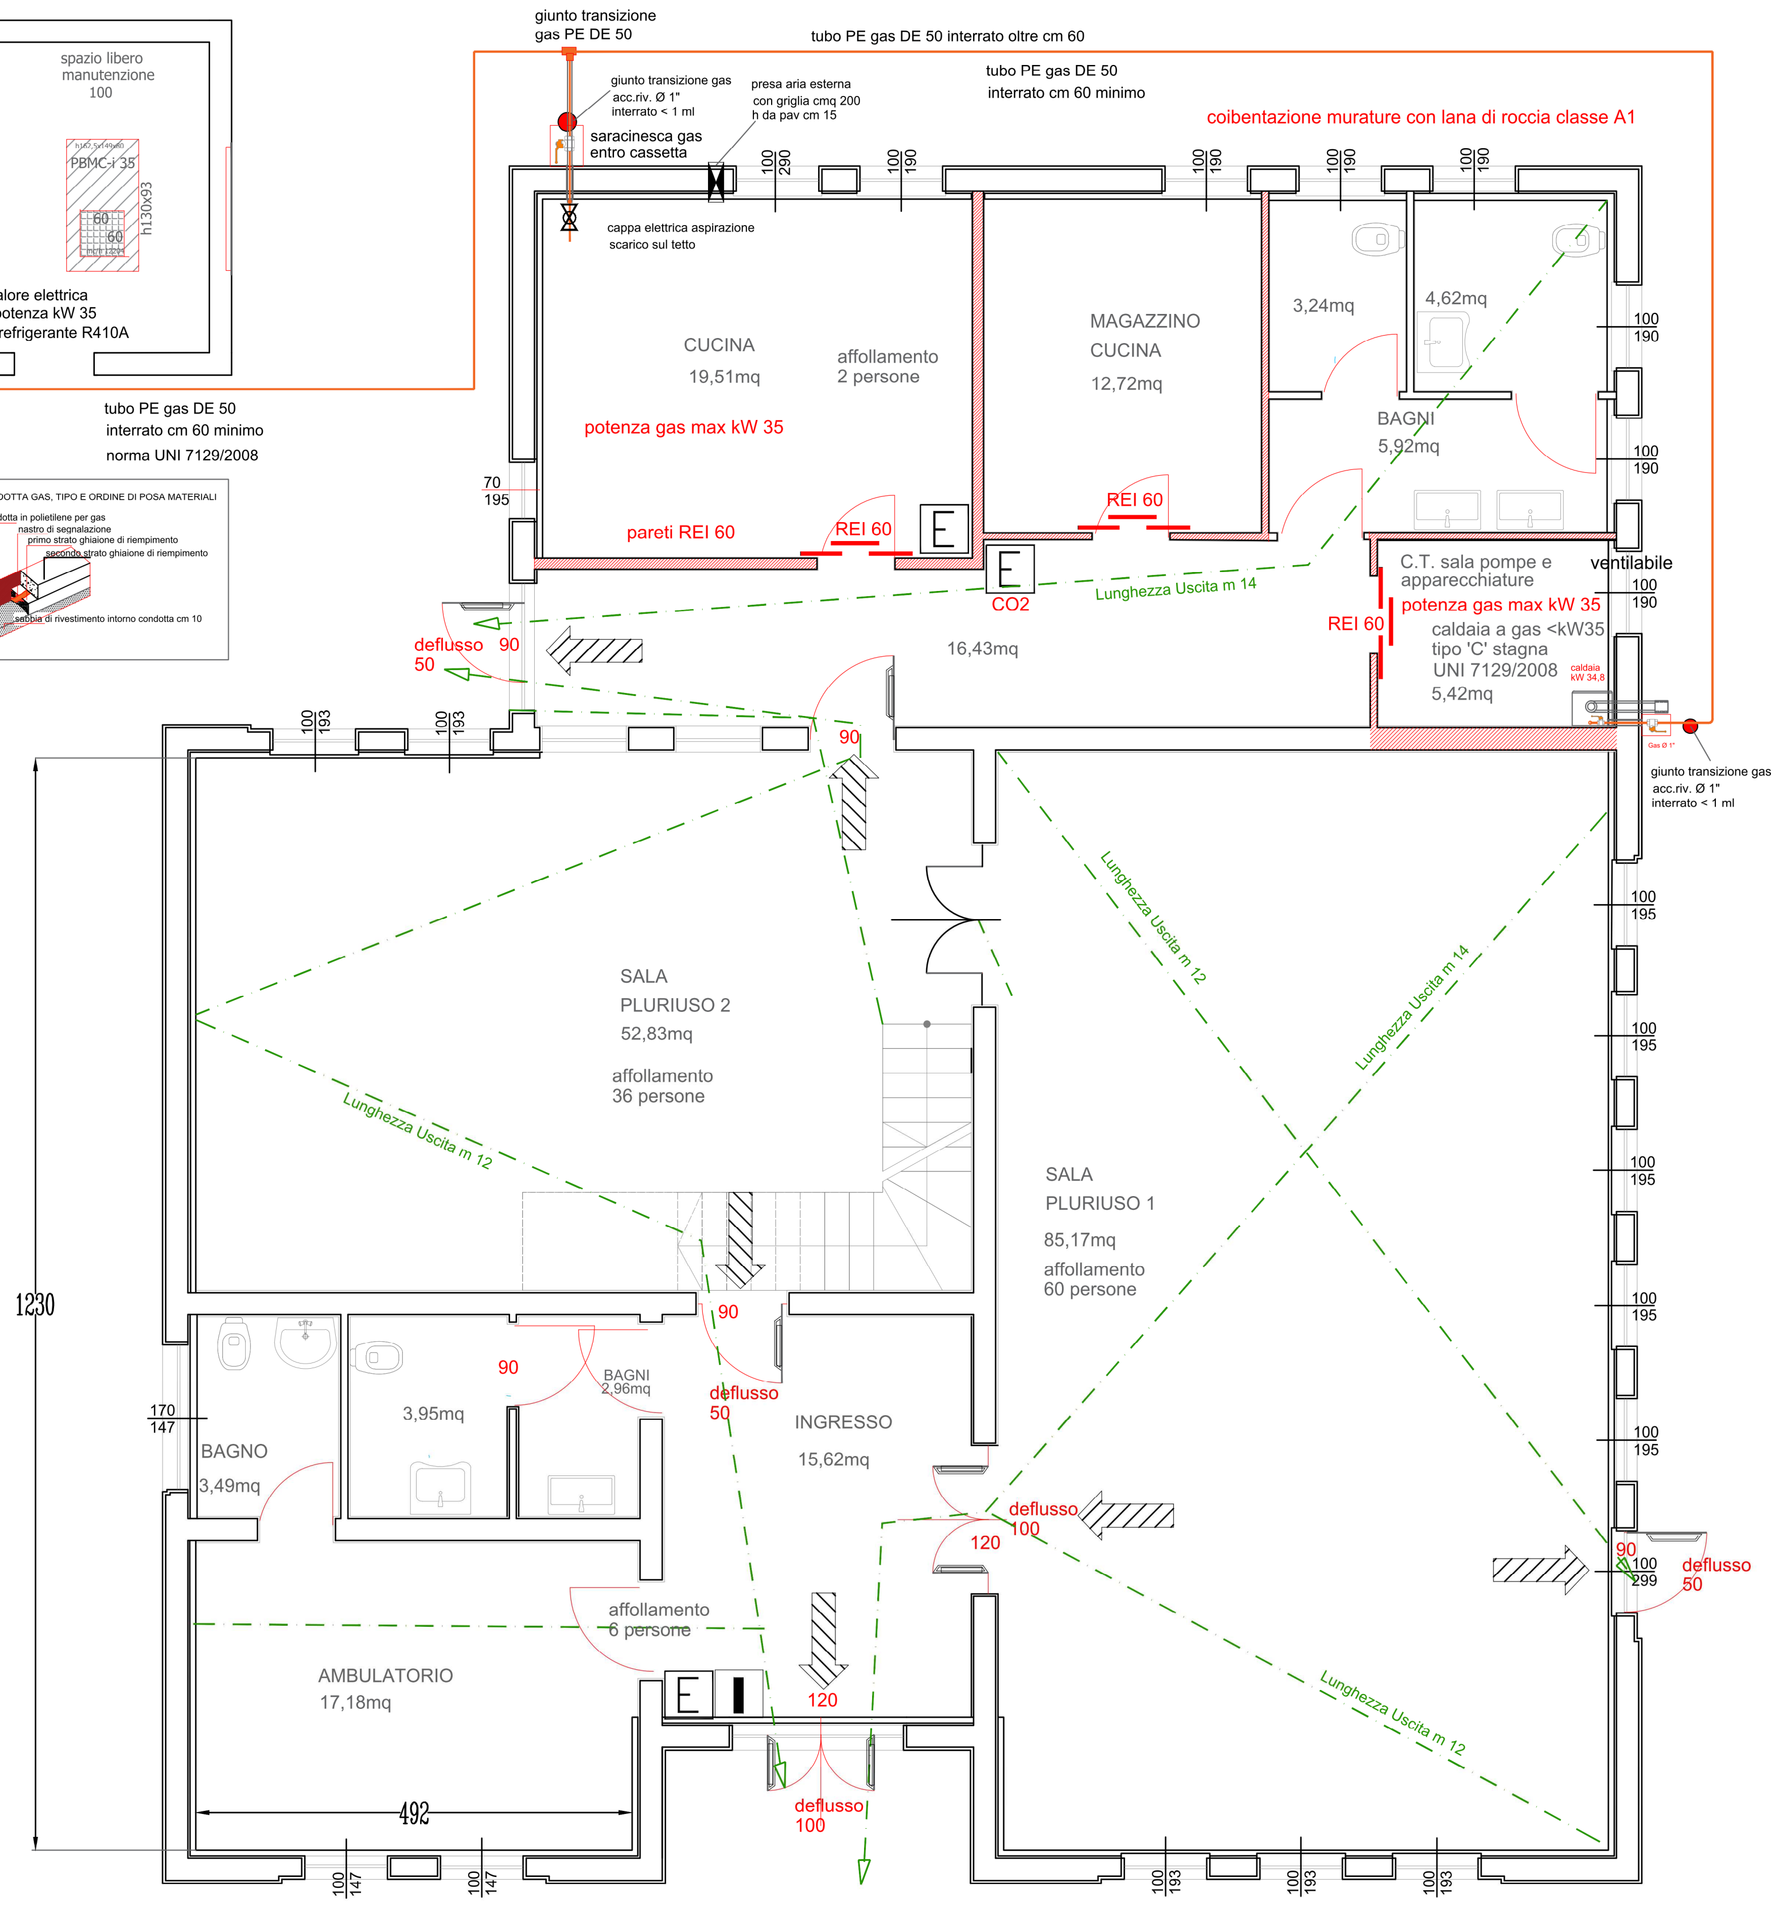

PIANO TERRA

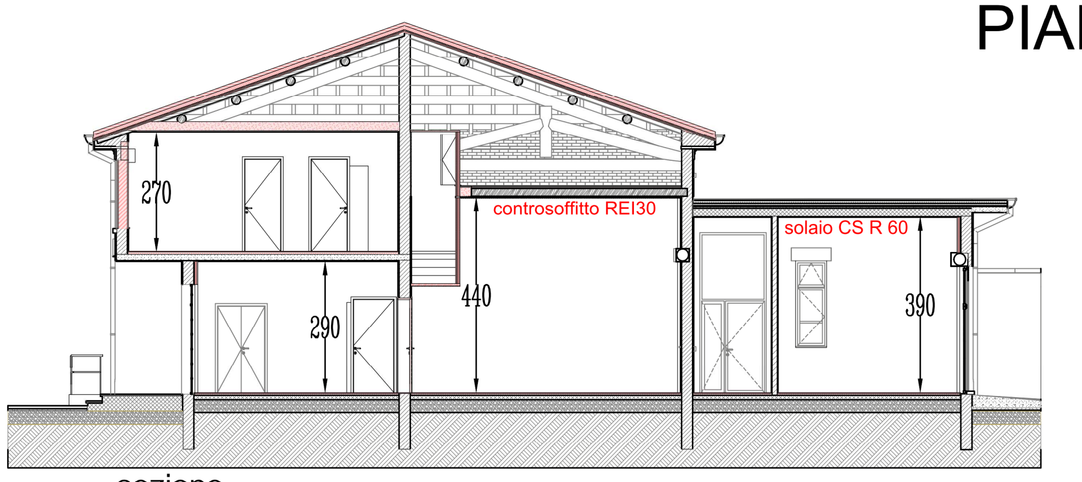

sezione

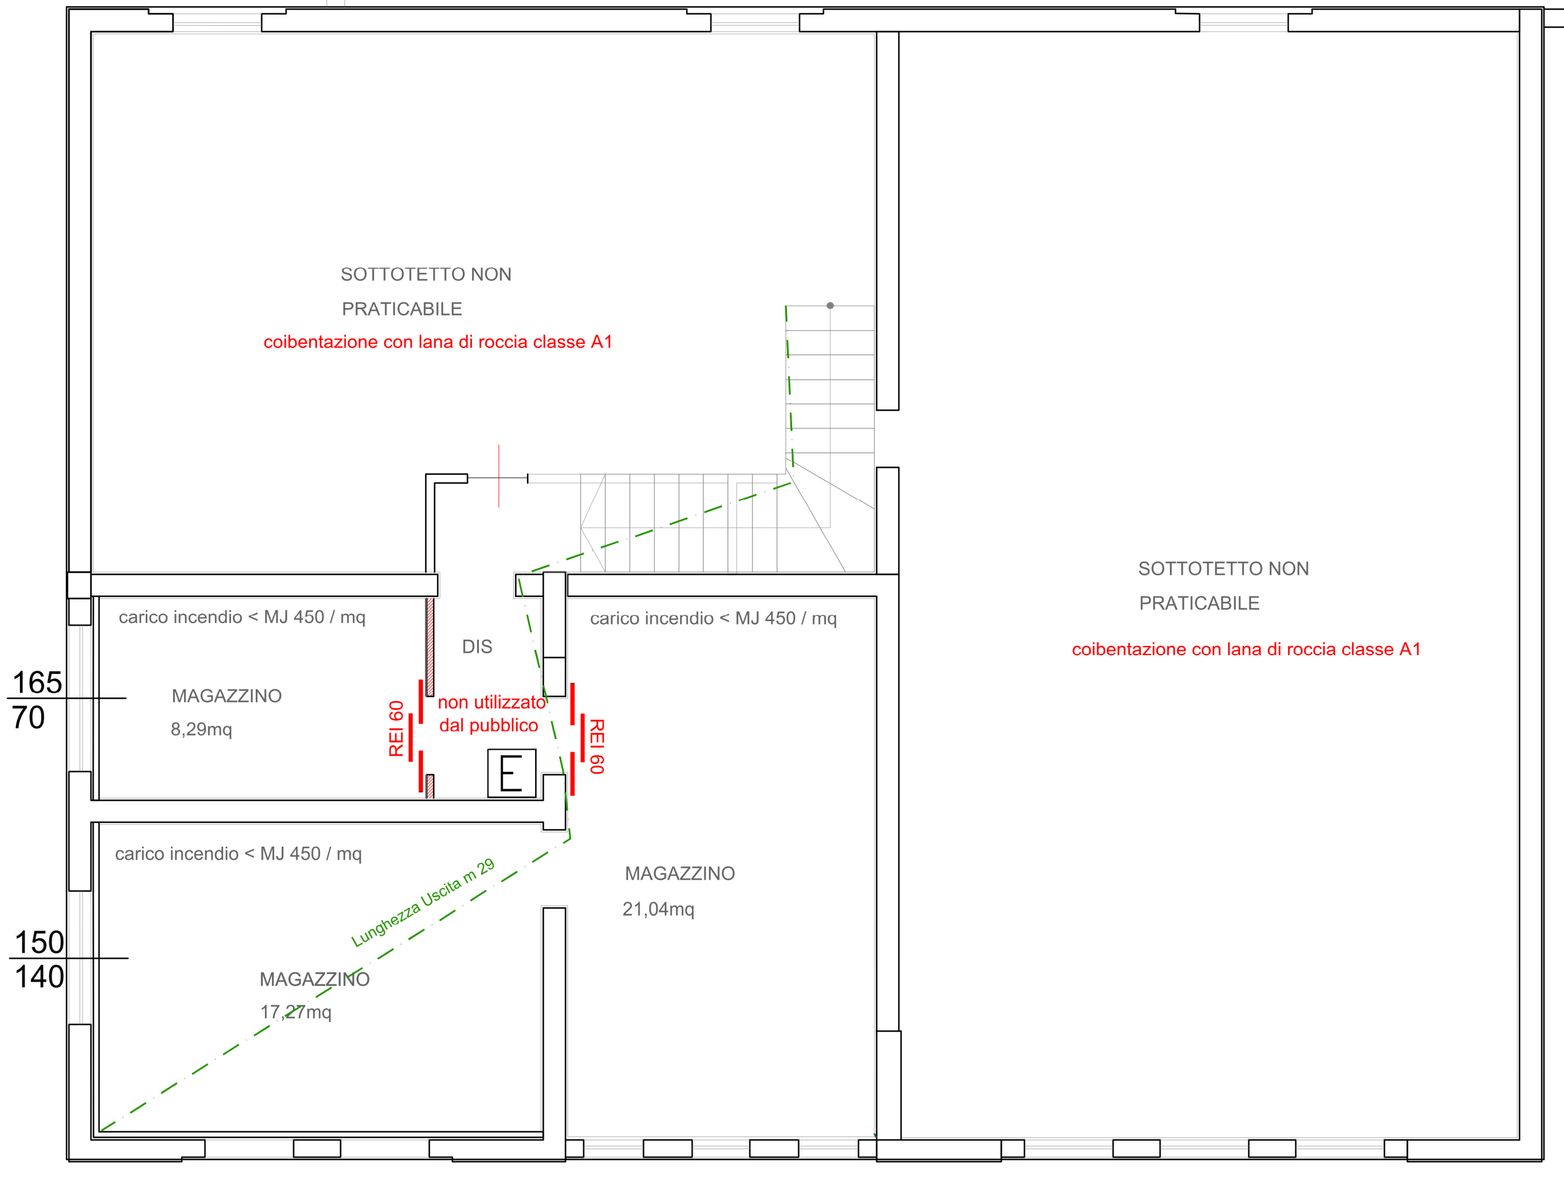

PIANO PRIMO

LEGENDA

interruttore elettrico generale magnetotermico differenziale

Estintore portatile kg 6 a polvere 34A-244 B-C

Estintore portatile kg 5 a CO2 - 113B

Uscita di sicurezza orizzontale larghezza cm 90 = deflusso 50

Porta Uscita di sicurezza orizzontale larghezza cm 90 = deflusso 50 porta apribile nel senso del flusso con dispositivo omologato di apertura a spinta

caldaia murale a metano tipo C a condensazione potenza kW 34 scarico fumi coassiale a parete secondo norma UNI 7129/2008

tubazione gas allacciamento interrato PE DE 50 - giunto di transizione Pe-acciaio e tubazione acciaio rivestita verso l'esterno

percorso per US

COMUNE di TREVENZUOLO — PROVINCIA di VERONA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ex Scuola Materna in Via Cesare Battisti 43 a Roncolevà

Proprietà: Comune di Trevenzuolo

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTO ARCHITETTONICO — DIREZIONE LAVORI — COORDINAMENTO SICUREZZA

FRUSTOLI & SOARDO
ARCHITETTI ASSOCIATI
via Col. Fasoli, 9 - 37135 VERONA - tel. 0452022683 - E-Mail: frustoli.soardo@gmail.com
Arch. Francesco Soardo

PROGETTO e DIREZIONE LAVORI per INTERVENTI LOCALI di MIGLIORMENTO SISMICO
DR. MATTIA N. SARTORI
INGEGNERE
via Prato Santo 34/A - 37126 VERONA
Tel 045/914085 - Fax 045/914605
E-mail: mattiasartori@studiosartori.com

PROGETTO e D. L. IMPIANTI TERMO - MECCANICI MIGLIORAMENTO ENERGETICO EDIFICIO
TeKnoStudio
di Dott. Arch. Berti Giovanni
37135 - Verona - Via Niccolò Copernico, n. 19
tel. 045 585170
www.teknostudio.eu - teknostudioberti@gmail.com

PROGETTO e D. L. IMPIANTI ELETTRICI
Studio Tecnico
Per. Ind. Massimo Zanoni
Via Poerio n. 17 - 37124 Verona
tel. 0455117222 - 3472537738
massimozanoni@yahoo.it

TITOLO ELABORATO			COD. ALLEGATO
VALUTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PLANIMETRIE			**IMA-02**
CODICE di STATO	FASE	SCALA	DATA
COS-REV 01	**Costruzione**		**ottobre 2021**

Il R.U.P. — Il Direttore dei Lavori